

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:


Дата

19.01.2022

Учетный номер

№ 18220061000200748699

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10820825>



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:  
Не требует согласования



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323  
(место принятия решения)

Решение о проведении плановой выездной проверки

(плановой /внеплановой)

от « 19 » января 2022 г., 15 час. 00 мин. № 02/2

1. Решение принято начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главным государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Опариным Юрием Сергеевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с исполнением Ежегодного плана проведения плановых проверок, номер плана в ФГИС ЕРП 2022039451 (план проведения плановых проверок размещен на сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации <http://genproc.gov.ru>)

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки);

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

### 3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

#### 4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королев Алексей Витальевич;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

2) начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Рябов Сергей Валентинович;

3) старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна.

#### 5. К проведению выездной проверки привлекаются:

специалисты: не привлекаются;

эксперты (экспертные организации): не привлекаются.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: зданий и территорий муниципального бюджетного учреждения образовательной организации дополнительного образования "Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова"

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресам (местоположению): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 78.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования "Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова", ИНН 1831050267, юридический адрес: 426000, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица М. Горького, 78.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки возможно проведение следующих контрольных (надзорных) действий:

1) осмотр;

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

2) опрос;

3) получение письменных объяснений;

4) истребование документов;

5) инструментальное обследование.

10. Предметом выездной проверки является:

1) соблюдение обязательных требований: ст. 20, 21, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 1, 2, 4-6, главы 14-20, 22, 26, 30, 31, таблицы 12-25, 27-30 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; всех пунктов Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пунктов 5-8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; приложения к Приказу МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836).

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).0

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: проверочные листы не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с « 21 » января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 31 » января 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

80 час. 00 мин.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки муниципальному бюджетному учреждению образовательной организации дополнительного образования "Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова" необходимо представить следующие документы:

1) документы, подтверждающие полномочия руководителя, иных должностных лиц или уполномоченных для участия в проверке представителей проверяемого лица (выписка из устава, приказ о назначении на должность, доверенность на право представления интересов проверяемого лица, копии удостоверяющих личность документов);

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

2) техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, договоров на обслуживание систем и установок противопожарной защиты объектов, акты об исправности систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, акты проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты и т.д.;

3) исполнительную документацию на системы и установки противопожарной защиты объектов;

4) организационно - распорядительные документы (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, инструкции о мерах пожарной безопасности, документы по организации обучения мерам пожарной безопасности и т.д.);

5) проектную документацию на здания, технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами;

6) технические паспорта с планировочными решениями на здания;

7) иную документацию, характеризующую пожарную безопасность объекта.

Начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Ижевска управления  
надзорной деятельности и профилактической работы


Главного управления МЧС России по Удмуртской

Республике – главный государственный

инспектор г. Ижевска по пожарному надзору

Опарин Юрий Сергеевич

*(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)*

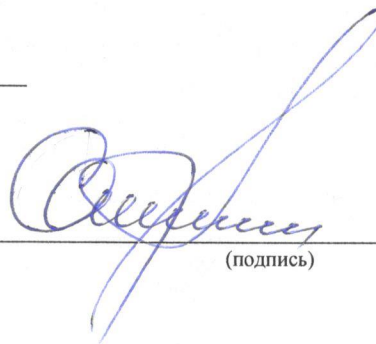

(подпись)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному  
надзору Рябов Сергей Валентинович, тел. 8(3412) 60-66-57, E-mail: oktgpn@mchs-18.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки:

С решением ознакомлен (а):

*Фролов В.В., директор*

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » 01 2022 г. 16 час. 24 мин.

*(подпись)*

Отметка об отказе ознакомления с решением:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, зафиксировавшего отказ в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

Решение направлено в электронном виде на адрес электронной почты: izhdshi1@yandex.ru

*Редов СВ., касательно отгрузки*

« 19 » 01 2022 г. 16 час. 24 мин.

*б/д и ПР 2. Ижевск УИД и ПР  
ГУ МЧС России по УР*

*(подпись)*

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, направившего решение о проведении выездной проверки в электронном виде)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата

19.01.2022

Учетный номер

№ 18220061000200748699

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10820825>



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

Не требует согласования



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 31 » января 2022 г., 16 час. 00 мин. № 02/2  
(дата и время составления акта)

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 78  
(место составления акта)

### Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной

о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Опарина Юрия Сергеевича от 19.01.2022 № 02/2, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18220061000200748699 от 19.01.2022.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

1) начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Рябовым Сергеем Валентиновичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

эксперты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного учреждения образовательной организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова», ИНН 1831050267, юридический адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 78.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 78

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова», ИНН 1831050267, юридический адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 78.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 25 » января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 31 » января 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

с «     »     г.,     час.     мин.

по «     »     г.,     час.     мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 25 » января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 25 » января 2022 г., 16 час. 00 мин.

по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 78

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 31.01.2022, фототаблица выявленных нарушений обязательных требований от 31.01.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Осмотр проводился с использованием технических средств фотосъемки, а именно: смартфон Samsung Galaxy A41.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Выписка из приказа № 43 от 27.06.1980 года по отделу культуры горисполкома, технический паспорт здания,

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

2) инструкция о мерах пожарной безопасности, приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность от 30.12.2020 № 28-д, планы эвакуации, инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты, удостоверения о прохождении ответственными за пожарную безопасность обучения мерам пожарной безопасности, журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, программы проведения противопожарных инструктажей, проектная документация на системы противопожарной защиты (СПС, СОУЭ), договор на техническое обслуживание № 59/12 от 15.12.2021, договор об оказании услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) от 21.01.2022 № 176/22-ус.

11. По результатам выездной проверки установлено: что здание детской школы искусств № 1 является ансамблем купеческих зданий 2-й половины XIXв., проектная документация на здание отсутствует, капитальный ремонт и реконструкция здания не проводились, детская школа искусств № 1 осуществляет деятельность по указанному адресу с 1938 года. В здании и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах,

с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования
1	2	3	4
1.	Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (извещатели пожарные, оповещатели звуковые).	п.54 Правил противопожарного режима в РФ п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021	Протокол осмотра от 31.01.2022
2.	Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии (фактически частично отсутствуют шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; табл. А.3 п. 38 СП 5.13130.2009; п. 6.1.6 табл. А.1 п. 16 СП 484.1311500.2020	Протокол осмотра от 31.01.2022
3.	Приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации находится не в помещении дежурного персонала.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Протокол осмотра от 31.01.2022



		безопасности»; п.п. Б, п. 5.12 СП 484.1311500.2020;	
4.	Аварийное освещение на путях эвакуации неисправно (находиться не в круглосуточном режиме работы или не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	п.п. 7.72, 7.74 СНИП 23-05-95*; п.п. 7.104, 7.105 СП 52.13330.2011; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	Протокол осмотра от 31.01.2022, фототаблица от 31.01.2022
5.	Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса № 14 на втором этаже в свету менее 0,8 м, фактически 0,68 м.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим.2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п.п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020	Протокол осмотра от 31.01.2022, фототаблица от 31.01.2022
6.	Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, фактически: - дверь из учебного класса № 14 на втором этаже 1,75 м; - дверь из учебного класса № 13 на втором этаже 1,76 м.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим.2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п.п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020	Протокол осмотра от 31.01.2022, фототаблица от 31.01.2022
7.	В коридоре на пером этаже применяются отделочные материалы, не имеющие сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (доски).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Протокол осмотра от 31.01.2022, фототаблица от 31.01.2022
8.	На объект защиты не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ	Протокол осмотра от 31.01.2022
9.	Декларация пожарной безопасности детской школы искусств не разработана.	ч. 1 ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008	Протокол осмотра от 31.01.2022
10.	Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций кровли не проведена.	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ	Протокол осмотра от 31.01.2022
11.	Частично отсутствуют ограждения на крыше здания школы.	п. 17 Правил Противопожарного режима в РФ; п. 7.16 СП 4.13130.2020	Протокол осмотра от 31.01.2022
12.	В объеме лестничной клетки западной части	п. 16 Правил	Протокол

	здания на уровне первого этажа оборудовано подсобное помещение из горючих материалов (древесина), в котором осуществляется хранение картонных коробок, полимерных бутылок, текстильных и других горючих материалов.	противопожарного режима в РФ; п. 4.4.8 СП 1.13130.2020	осмотра от 31.01.2022, фототаблица от 31.01.2022
13.	Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения менее 2,5 л/с, фактически составляет 1,3 л/с.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ; табл. 7.1 п.7.9 СП 10.13130.2020	Протокол осмотра от 31.01.2022

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 31.01.2022;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


2) фототаблица выявленных нарушений обязательных требований от 31.01.2022;

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор

г. Ижевска по пожарному надзору

Рябов Сергей Валентинович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

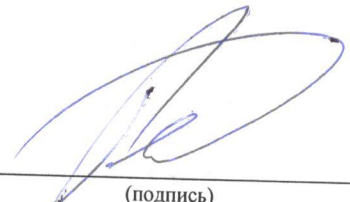

(подпись)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Рябов Сергей Валентинович, тел. 8(3412) 60-66-57, E-mail: oktgpn@mchs-18.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):**

**С актом выездной проверки ознакомлен (а):**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Фролов В.В.  
Директор ООО «ИЖИЛС»

«31» января 2022 г. 16 час. 00 мин.



(подпись)

**Отметка об отказе ознакомления с актом выездной проверки:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, зафиксировавшего отказ в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки)

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

Акт направлен в электронном виде на адрес электронной почты: izhdshil@yandex.ru

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, направившего акт выездной проверки в электронном виде)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10820846>





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

«31» января 2022 г.

Осмотр начат: 25.01.2022 14-00  
(дата) (время)

Осмотр окончен: 31.01.2022 16-00  
(дата) (время)

Должностным лицом (должностными лицами): начальником отделения отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы г. Ижевска - государственным инспектором  
города Ижевска по пожарному надзору Рябовым Сергеем Валентиновичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  
и решения о проведении плановой выездной проверки от 19.01.2022 г. № 02/02

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица,  
уполномоченного представителя контролируемого лица: директора МБУ ОО ДО «ДШИ №  
1» Фроловым Владиславом Владимировичем, паспорт гражданина РФ 9415 № 495845 выдан  
09.06.2015 Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Ленинском районе гор.  
Ижевска.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы)

проведен осмотр зданий и территории МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, предметов)

расположенного(ых) по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 78

В ходе осмотра проводилась: фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено:

Здание МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» построено ранее во второй половине XIX века,  
двухэтажное с подвальными и чердачными помещениями, III степени огнестойкости. Стены,  
перегородки кирпичные, перекрытия деревянные, оштукатуренные. Кровля металлическая,  
двухскатная по деревянной обрешетке. Здание оборудовано системами противопожарной  
защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией  
людей при пожаре), допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и  
управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим

сроком службы (извещатели пожарные, оповещатели звуковые). Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии (фактически частично отсутствуют шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре). Приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации находится не в помещении дежурного персонала. Аварийное освещение на путях эвакуации неисправно (находиться не в круглосуточном режиме работы или не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения). Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса № 14 на втором этаже в свету менее 0,8 м, фактически 0,68 м. Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, фактически: дверь из учебного класса № 14 на втором этаже 1,75 м; дверь из учебного класса № 13 на втором этаже 1,76 м. В коридоре на первом этаже применяются отделочные материалы, не имеющие сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (доски). На объект защиты не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Декларация пожарной безопасности детской школы искусств не разработана. Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций кровли не проведена. Частично отсутствуют ограждения на крыше здания школы. В объеме лестничной клетки западной части здания на уровне первого этажа оборудовано подсобное помещение из горючих материалов (древесина), в котором осуществляется хранение картонных коробок, полимерных бутылок, текстильных и других горючих материалов. Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения менее 2,5 л/с, фактически составляет 1,3 л/с.

К протоколу осмотра прилагаются: \_\_\_\_\_  
(чертеж, схема места осмотра, фото и т.п.)

Особые отметки:

\_\_\_\_\_ (факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)  
Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участвующими) при осмотре:

\_\_\_\_\_

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра:

Должностное(ые) лицо(а) органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный пожарный надзор:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Представитель контролируемого лица:

\_\_\_\_\_ (подпись)

Специалист:

\_\_\_\_\_ (подпись)

Эксперт:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)



Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска  
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: [oktgpn@mchs-18.ru](mailto:oktgpn@mchs-18.ru)

ПРОТОКОЛ № 02/2  
об административном правонарушении

«31» января 2022 г.

г. Ижевск

Я, государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Рябов Сергей Валентинович, руководствуясь ст.ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное наименование юридического лица	Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова» (далее по тексту – МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»)
2. Юридический адрес Почтовый адрес	426000, УР, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 78 426000, УР, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 78
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Удмуртской Республике, ОГРН 102180117255, ИНН 1831050267
4. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда	Не привлекалось
5. Законный представитель юридического лица	директор МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» Фролов Владислав Владимирович
6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя	Приказ заместителя главы Администрации г. Ижевска № 182п от 01.07.2021
7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя	Паспорт гражданина РФ 9415 № 495845 выдан 09.06.2015 Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Ленинском районе гор. Ижевска
8. Каким языком желает пользоваться при производстве по делу	русским
9. Нуждается ли в услугах переводчика	не нуждается

Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ.

Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях,

если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26, 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым он (она) владеет, а также пользоваться переводчиком.

✓

(подпись)

установил, что «31» января 2022 г. в 16 ч. 00 мин. по результатам плановой выездной проверки муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова» при осуществлении деятельности нарушило требования пожарной безопасности, установленные: Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, СП 4.13130.2013, СП 484.1311500.2020, СП 52.13130.2011, СП 1.13130.2020, СП 10.13130.2020, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1	Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (извещатели пожарные, оповещатели звуковые).	п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021
2	Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии (фактически частично отсутствуют шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; табл. А.3 п. 38 СП 5.13130.2009; п. 6.1.6 табл. А.1 п. 16 СП 484.1311500.2020
3	Приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации находится не в помещении дежурного персонала.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. Б, п. 5.12 СП 484.1311500.2020;
4	Аварийное освещение на путях эвакуации неисправно (находиться не в круглосуточном режиме работы или не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	п.п. 7.72, 7.74 СНИП 23-05-95*; п.п. 7.104, 7.105 СП 52.13330.2011; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009
5	Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса № 14 на втором этаже в свету менее 0,8 м, фактически 0,68 м.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим.2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п.п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020
6	Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, фактически: - дверь из учебного класса № 14 на втором этаже 1,75 м; - дверь из учебного класса № 13 на втором	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим.2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

	этаже 1,76 м.	п.п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020
7	В коридоре на пером этаже применяются отделочные материалы, не имеющие сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (доски).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
8	На объект защиты не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ
9	Декларация пожарной безопасности детской школы искусств не разработана.	ч. 1 ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008
10	Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций кровли не проведена.	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ
11	Частично отсутствуют ограждения на крыше здания школы.	п. 17 Правил Противопожарного режима в РФ; п. 7.16 СП 4.13130.2020
12	В объеме лестничной клетки западной части здания на уровне первого этажа оборудовано подсобное помещение из горючих материалов (древесина), в котором осуществляется хранение картонных коробок, полимерных бутылок, текстильных и других горючих материалов.	п. 16 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.4.8 СП 1.13130.2020
13	Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения менее 2,5 л/с, фактически составляет 1,3 л/с.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ; табл. 7.1 п.7.9 СП 10.13130.2020

**за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.**

В ходе рассмотрения материалов установлено, что МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» является лицом уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Таким образом на МБУ ОО ДО «ДШИ № 1», как на лице, уполномоченном владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом по адресам: г. Ижевск, ул. Максима Горького, 78 лежит ответственность по соблюдению в указанных помещения здания и территории требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, на МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» как на лице, уполномоченном владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом по адресам: г. Ижевск, ул. Максима Горького, 78 лежит ответственность по соблюдению в указанных помещениях здания и территории требований пожарной безопасности.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности явились следствием бездействия юридического лица МБУ ОО ДО «ДШИ № 1», выразившиеся в непринятии мер по соблюдению требований пожарной безопасности и устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Наличие административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ подтверждается так же актом проверки от 31.01.2022 № 02/2, протоколом осмотра от 31.01.2022



Свидетелям:

Не привлекались

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

**разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ:**

1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.

2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

3. Свидетель вправе: 1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; 2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.

5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.

Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

(подписи свидетелей)

Потерпевшим: 1. \_\_\_\_\_ проживающий по адресу: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

**разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ**  
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись ФИО подпись ФИО

С содержанием протокола ознакомлен:

\_\_\_\_\_ (подписи участников производства по делу)

*Объяснения и замечания по содержанию протокола и существу указанных нарушений (могут прилагаться отдельно)*

✓

**Иные сведения, необходимые для разрешения дела:**

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

**К протоколу прилагается: (Перечислить все документы, имеющиеся в деле).**

1. Акт проверки от 31.01.2022 № 02/2;
2. Протокол осмотра от 31.01.2022;
3. Фототаблица от 31.01.2022.

✓ \_\_\_\_\_ (Фролов В.В.)  
подпись лица, в отношении \_\_\_\_\_ ФИО  
которого составлен протокол

\_\_\_\_\_ (Рябов С.В.)  
подпись лица, \_\_\_\_\_ ФИО  
составившего протокол

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись свидетеля ФИО подпись свидетеля ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись потерпевшего ФИО подпись потерпевшего ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись законного представителя ФИО

Копию протокола получил

✓ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись лица, в отношении \_\_\_\_\_ ФИО  
которого составлен протокол

(Фролов В.В.)  
ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись потерпевшего

ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись потерпевшего

ФИО

**Рассмотрение протокола состоится в «10» час. «00» мин. «08» февраля 2022 г.  
в ОНД и ПР г. Ижевска, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Салютовская, 67**

✓

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись законного представителя юридического лица

**(Фролов В.В.)**

ФИО

**Протокол и материалы переданы на рассмотрение**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись законного представителя юридического лица

ФИО

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
дата, подпись лица, принявшего протокол

ФИО

**Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 39-99-99**



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323 т.60-66-57, E-mail: [oktgpn@mchs-18.ru](mailto:oktgpn@mchs-18.ru)

Муниципальное бюджетное учреждение  
образовательная организация  
дополнительного образования «Детская  
школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова»  
наименование ЮЛ,

426000, УР, г. Ижевск,  
ул. Максима Горького, 78  
адрес места регистрации

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«08» февраля 2022 г.

г. Ижевск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Опарин Юрий Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 02/2 от «08» февраля 2022 г. об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1ст. 20.4 КоАП РФ в отношении муниципального бюджетного учреждения образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова»

### установил:

«31» января 2022 г. в 16 ч. 00 мин. по результатам плановой выездной проверки муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова» при осуществлении деятельности нарушило требования пожарной безопасности, установленные: Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, СП 4.13130.2013, СП 484.1311500.2020, СП 52.13130.2011, СП 1.13130.2020, СП 10.13130.2020, **а именно:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1	Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (извещатели пожарные, оповещатели звуковые).	п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021

2	Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии (фактически частично отсутствуют шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; табл. А.3 п. 38 СП 5.13130.2009; п. 6.1.6 табл. А.1 п. 16 СП 484.1311500.2020
3	Приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации находится не в помещении дежурного персонала.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. Б, п. 5.12 СП 484.1311500.2020;
4	Аварийное освещение на путях эвакуации неисправно (находиться не в круглосуточном режиме работы или не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	п.п. 7.72, 7.74 СНИП 23-05-95*; п.п. 7.104, 7.105 СП 52.13330.2011; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009
5	Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса № 14 на втором этаже в свету менее 0,8 м, фактически 0,68 м.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим.2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п.п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020
6	Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, фактически: - дверь из учебного класса № 14 на втором этаже 1,75 м; - дверь из учебного класса № 13 на втором этаже 1,76 м.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим.2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п.п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020
7	В коридоре на первом этаже применяются отделочные материалы, не имеющие сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (доски).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
8	На объект защиты не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ
9	Декларация пожарной безопасности детской школы искусств не разработана.	ч. 1 ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008
10	Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций кровли не проведена.	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ
11	Частично отсутствуют ограждения на крыше здания школы.	п. 17 Правил Противопожарного режима в РФ; п. 7.16 СП 4.13130.2020
12	В объеме лестничной клетки западной части здания на уровне первого этажа оборудовано подсобное помещение из горючих материалов (дерево), в	п. 16 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.4.8 СП 1.13130.2020

	полимерных бутылок, текстильных и других горючих материалов.	
13	Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения менее 2,5 л/с, фактически составляет 1,3 л/с.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ; табл. 7.1 п.7.9 СП 10.13130.2020

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности, отсутствие должного контроля, внимания со стороны руководства (администрации) за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить **в течение одного месяца** в отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска, по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор  
города Ижевска по пожарному надзору

Ю.С. Опарин

Представление получил

*директор*

\_\_\_\_\_  
дата, должность, подпись

*Фролов В.В.*  
ФИО

представление направлено

\_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска  
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57 E-mail: [oktgpn@mchs-18.ru](mailto:oktgpn@mchs-18.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02/2**  
о назначении административного наказания

«08» декабря 2022 г.

г. Ижевск

Я, главный государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Опарин Юрий Сергеевич, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 02/2 от «31» января 2022 года, и материалы на юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица	Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова» (далее по тексту – МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»)
2. Юридический адрес Почтовый адрес	426000, УР, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 78 426000, УР, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 78
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Удмуртской Республике, ОГРН 102180117255, ИНН 1831050267
4. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда	Не привлекалось
5. Законный представитель юридического лица	директор МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» Фролов Владислав Владимирович
6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя	Приказ заместителя главы Администрации г. Ижевска № 182п от 01.07.2021
7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя	Паспорт гражданина РФ 9415 № 495845 выдан 09.06.2015 Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Ленинском районе гор. Ижевска
8. Каким языком желает пользоваться при производстве по делу	русским
9. Нуждается ли в услугах переводчика	не нуждается

**и разъяснив законному представителю юридического лица его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1., 25.4. КоАП РФ:**

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26, 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.

(подпись)

**установил:**

«31» января 2022 г. в 16 ч. 00 мин. по результатам плановой выездной проверки муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова» при осуществлении деятельности нарушило требования пожарной безопасности, установленные: Федеральным законом РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, СП 4.13130.2013, СП 484.1311500.2020, СП 52.13130.2011, СП 1.13130.2020, СП 10.13130.2020, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1	Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (извещатели пожарные, оповещатели звуковые).	п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021
2	Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии (фактически частично отсутствуют шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; табл. А.3 п. 38 СП 5.13130.2009; п. 6.1.6 табл. А.1 п. 16 СП 484.1311500.2020
3	Приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации находится не в помещении дежурного персонала.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. Б, п. 5.12 СП 484.1311500.2020;
4	Аварийное освещение на путях эвакуации неисправно (находиться не в круглосуточном режиме работы или не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	п.п. 7.72, 7.74 СНИП 23-05-95*; п.п. 7.104, 7.105 СП 52.13330.2011; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009
5	Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса № 14 на втором этаже в свету менее 0,8 м, фактически 0,68 м.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим.2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п.п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020
6	Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, фактически:	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический

	- дверь из учебного класса № 14 на втором этаже 1,75 м; - дверь из учебного класса № 13 на втором этаже 1,76 м.	регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим.2 п. 4.2 СНИП II-A.5-62; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п.п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020
7	В коридоре на пером этаже применяются отделочные материалы, не имеющие сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (доски).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
8	На объект защиты не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ
9	Декларация пожарной безопасности детской школы искусств не разработана.	ч. 1 ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008
10	Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций кровли не проведена.	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ
11	Частично отсутствуют ограждения на крыше здания школы.	п. 17 Правил Противопожарного режима в РФ; п. 7.16 СП 4.13130.2020
12	В объеме лестничной клетки западной части здания на уровне первого этажа оборудовано подсобное помещение из горючих материалов (древесина), в котором осуществляется хранение картонных коробок, полимерных бутылок, текстильных и других горючих материалов.	п. 16 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.4.8 СП 1.13130.2020
13	Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения менее 2,5 л/с, фактически составляет 1,3 л/с.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ; табл. 7.1 п.7.9 СП 10.13130.2020

**за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.**

В ходе рассмотрения материалов установлено, что МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» является лицом уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Таким образом на МБУ ОО ДО «ДШИ № 1», как на лице, уполномоченном владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом по адресам: г. Ижевск, ул. Максима Горького, 78 лежит ответственность по соблюдению в указанных помещения здания и территории требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

**лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;**

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, на МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» как на лице, уполномоченном владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом по адресам: г. Ижевск, ул. Максима Горького, 78



лежит ответственность по соблюдению в указанных помещениях здания и территории требований пожарной безопасности.

Согласно ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое кодексом об административных правонарушениях РФ установлена административная ответственность.

Вина юридического лица МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ заключается в том, что оно обязано было принять все зависящие от него меры к соблюдению правил и норм пожарной безопасности, но не приняло всех исчерпывающих мер, хотя имело такую возможность.

Юридическим лицом МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» не были предприняты все зависящие от него меры по соблюдению обязательных требований.

Вина МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, выражается в бездействии, а именно в непринятии достаточных мер по соблюдению требований пожарной безопасности и устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В данном случае в бездействии МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» имеет место неосторожная форма вины, поскольку МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» не предвидело возможности наступления вредных последствий своего бездействия, хотя должно было и могло их предвидеть.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 КоАП РФ, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.


Наличие административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ подтверждается так же актом проверки от 29.12.2021 № 02/2, протоколом осмотра от 31.01.2022.

**руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.9, 29.10 КоАП РФ**, принимая во внимание смягчающие административную ответственность обстоятельства: раскаяние лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а также в соответствии с ч. 3.2, ч. 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ учитывая исключительные обстоятельства, связанные с тяжелым финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица.

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Юридическое лицо МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.
2. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ назначить МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» административное наказание в виде **предупреждения**.
3. Разъяснить представителю МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» ст.30.1-30.3 КоАП РФ и объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в Октябрьский районный суд по месту рассмотрения административного дела (г. Ижевск, ул. Родниковая, 60).

Главный государственный инспектор  
города Ижевска по пожарному надзору

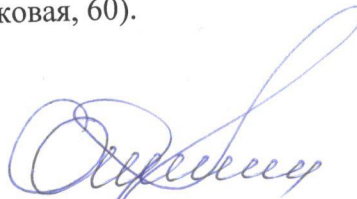

Ю.С. Опарин

Копию постановления получил:

Фролов Владислав Владимирович



Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

**Отметка об исполнении постановления.**

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
исполнено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

(номер финансового документа)


Постановление вступило в законную силу « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Срок предъявления постановления к исполнению 2 года со дня его вынесения.

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 51-99-99

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата	Учетный номер
19.01.2022	№ 18220061000200748699

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10820825>



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:  
Не требует согласования



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),  
E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-57, факс 60-66-57 (код-3412),  
E-mail: [oktgp@18.mchs.gov.ru](mailto:oktgp@18.mchs.gov.ru)

### Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 02/2/1-13

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному учреждению образовательной  
организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 1  
им. Г.А. Корепанова»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской  
Республике –главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному  
надзору Опарина Юрия Сергеевича № 02/2 от «19» января 2022 года  
в период с «25» января 2022 г. по «31» января 2022 г.

Начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –  
государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
капитаном внутренней службы Рябовым Сергеем Валентиновичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - директор МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» Фролова Владислава Владимировича  
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (извещатели пожарные, оповещатели звуковые).	п.54 Правил противопожарного режима в РФ п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021	10.01.2023	
2.	Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии (фактически частично отсутствуют шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; табл. А.3 п. 38 СП 5.13130.2009; п. 6.1.6 табл. А.1 п. 16 СП 484.1311500.2020	10.01.2023	
3.	Приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации находится не в помещении дежурного персонала.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. Б, п. 5.12 СП 484.1311500.2020;	10.01.2023	
4.	Аварийное освещение на путях эвакуации неисправно (находиться не в круглосуточном режиме работы или не включаются автоматически при прекращении электропитания)	п.п. 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95*; п.п. 7.104, 7.105 СП 52.13330.2011; п. 37 Правил	10.01.2023	

	рабочего освещения).	противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009		
5.	Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса № 14 на втором этаже в свету менее 0,8 м, фактически 0,68 м.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим.2 п. 4.2 СНИП П-А.5-62; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п.п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020	10.01.2023	
6.	Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, фактически: - дверь из учебного класса № 14 на втором этаже 1,75 м; - дверь из учебного класса № 13 на втором этаже 1,76 м.	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим.2 п. 4.2 СНИП П-А.5-62; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п.п. 4.1.4, 4.2.18 СП 1.13130.2020	10.01.2023	
7.	В коридоре на пером этаже применяются отделочные материалы, не имеющие сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (доски).	табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2023	
8.	На объект защиты не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утв.	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ	10.01.2023	

	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.			
9.	Декларация пожарной безопасности детской школы искусств не разработана.	ч. 1 ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008	10.01.2023	
10.	Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций кровли не проведена.	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ	10.01.2023	
11.	Частично отсутствуют ограждения на крыше здания школы.	п. 17 Правил Противопожарного режима в РФ; п. 7.16 СП 4.13130.2020	10.01.2023	
12.	В объеме лестничной клетки западной части здания на уровне первого этажа оборудовано подсобное помещение из горючих материалов (древесина), в котором осуществляется хранение картонных коробок, полимерных бутылок, текстильных и других горючих материалов.	п. 16 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.4.8 СП 1.13130.2020	10.01.2023	
13.	Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения менее 2,5 л/с, фактически составляет 1,3 л/с.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ; табл. 7.1 п.7.9 СП 10.13130.2020	10.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» Фролов В.В.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Рябов С.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА  
Муниципальное бюджетное учреждение  
образовательная организация дополнительного образования

**«Детская школа искусств № 1  
им. Г.А. Корепанова»**  
(МБУ ОО ДО «ДШИ № 1»)



426008, г.Ижевск, ул. М.Горького, 78 тел. (факс) (3412) 78-55-85, 78-38-06, 78-25-43, E-mail: [izhdshi1@yandex.ru](mailto:izhdshi1@yandex.ru)

От 23.01.2023 г. № 3  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2020 г.

Главному государственному  
инспектору г.Ижевска по пожарному  
надзору

Ю.С.Опарину

### О выполнении представления и принятых мерах

С целью устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, согласно Представления отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Ижевска Главного управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по УР Управления надзорной деятельности и профилактической работы, от 08.02.2022 г., сообщая о принятых мерах:

№ п/п	Перечень требований об устранении по Предписанию	Меры по устранению	Срок исполнения
1.	Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (извещатели пожарные, оповещатели звуковые).	Проведена замена технических средств системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и системы пожарной сигнализации.	Выполнено (Февраль, 2022)
2.	Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в неисправном состоянии (фактически частично отсутствуют шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре).	Работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности восстановлена в полном объеме (шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре).	Выполнено (Февраль, 2022)
3.	Приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации находится не в помещении дежурного персонала.	Приемно-контрольное устройство (С 2000М) системы пожарной сигнализации установлено в зоне постоянной дислокации дежурного персонала.	Выполнено (Февраль, 2022)

4.	Аварийное освещение на путях эвакуации неисправно (находится не в круглосуточном режиме работы или не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	Для восстановления работоспособности аварийного освещения на путях эвакуации производятся следующие работы: 1) проведение технической оценки состояния аварийного освещения на путях эвакуации (светильников, аккумуляторов); 2) определение затрат и источников финансирования для проведения восстановительных работ по аварийному освещению; 3) приобретение вышедших из строя запасных частей; 4) выделение отдельной линии электропитания через автомат; 5) запуск в работу аварийного освещения.	Выполнено (Август, 2022)
5.	Ширина двери эвакуационного выхода из учебного класса №14 на втором этаже в свету менее 0,8 м, фактически 0,68 м.	1) Проведение технической проработки конструкции и дизайна дверей учебных классов №13 и №14 в соответствии с техническим регламентом о пожарной безопасности;	Выполнено (Февраль, 2022)
6.	Высота дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м, фактически: - дверь из учебного класса №14 на втором этаже 1,75 м; - дверь из учебного класса №13 на втором этаже 1,76 м.	2) определение затрат и источников финансирования для расширения проема и замены дверей.  3) Получение ответа от Управления по культуре и туризму Администрации г.Ижевска о включении суммы, необходимой на замену дверей, в бюджетную заявку города.	Выполнено (Июнь, 2022)  Выполнено (Июнь, 2022)
		4) замена дверей	Не выполнено (по мере выделения бюджетных средств Учредителем)
7.	В коридоре на первом этаже применяются отделочные материалы, не имеющие сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (доски).	1) Осуществление закупки негорючего материала (линолеума). 2) Проведение работ по настилу материала, соответствующего требованиям пожарной безопасности.	Выполнено (Февраль, 2022)  Выполнено (Март, 2022)
8.	На объект защиты не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил	Доработка и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.	Выполнено (Март, 2022)



	противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.		
9.	Декларация Пожарной безопасности Детской школы искусств не разработана.	Доработка Декларации Пожарной безопасности Детской школы искусств и регистрация ее в Пожарной инспекции Октябрьского района г.Ижевска.	Отправлена на согласование и регистрацию в Пожарную инспекцию Октябрьского района г.Ижевска (Июнь, 2022)
10.	Обработка (пропитка) огнезащитным составом деревянных конструкций кровли не проведена.	1) Проведена обработка (пропитка) огнезащитным составом (Аксфор Экстра) деревянных конструкций кровли; 2) Запрос Акта о проведенных (по обработке) работах у ООО «АспекИнтерСтрой».	Выполнено (Январь, 2022)  Выполнено (Март, 2022)
11.	Частично отсутствуют ограждения на крыше здания школы.	Восстановление ограждения на крыше здания школы ООО «АспекИнтерСтрой».	Выполнено (Июнь, 2022)
12.	В объеме лестничной клетки западной части здания на уровне первого этажа оборудовано подсобное помещение из горючих материалов (древесина), для хранения полимерных бутылок, текстильных и других горючих материалов.	1) Проведение демонтажа подсобного помещения; 2) Недопущение хранения горючих материалов и предметов в освобожденных нишах.	Выполнено (Март, 2022) Выполняется постоянно
13.	Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения менее 2,5 л/с, фактически составляет 1,3 л/с.	1) Письменное обращение в МУП «Ижводоканал» с просьбой о возможности увеличения давления в сетях холодного водоснабжения. 2) Получение ответа от МУП «Ижводоканал» об отсутствии возможности увеличения давления.	Выполнено (Январь, 2022)  Выполнено (Февраль, 2022)

Приложение: копия Письма Управления по культуре и туризму Администрации г.Ижевска от 17.06.2022 г. №0571/1 на 1 л.

Директор



В.В. Фролов